


ASFALTERTE AREALER

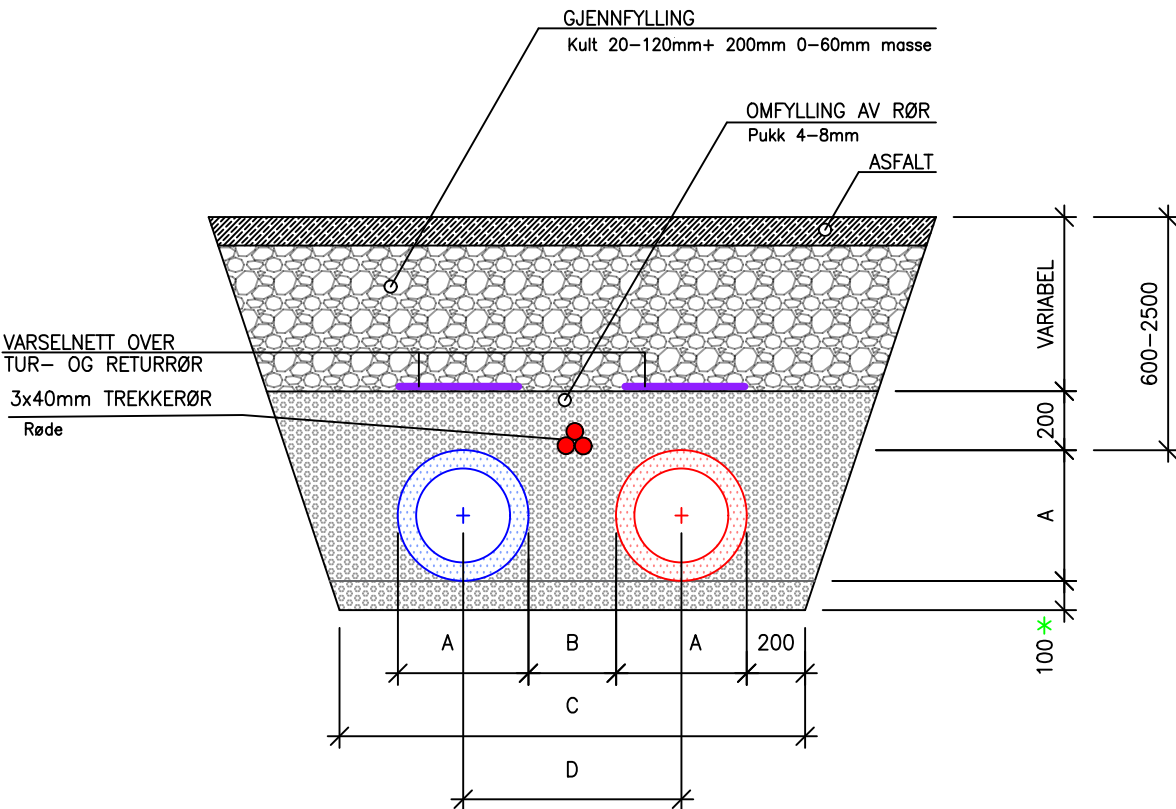


Fjernvarmerør SERIE 2 – Tekniske data

Stålrør u.dim mm	DN	Kappe (A) mm	Åpning mellom rør (B) mm	Grøftebredde (C) mm	Senter-senter (D) mm
60,3	50	140	200	880	340
76,1	65	160	200	920	360
88,9	80	180	200	960	380
114,3	100	225	200	1050	425
139,7	125	250	200	1100	450
168,3	150	280	300	1260	580
219,1	200	355	300	1410	655
273,0	250	450	300	1600	750
323,9	300	500	300	1700	800
406,4	400	630	300	1960	930
508,0	500	710	300	2120	1010


*I grøftesnitt med fjell må grøftefundamentet være min 200mm

GRØNTAREALER

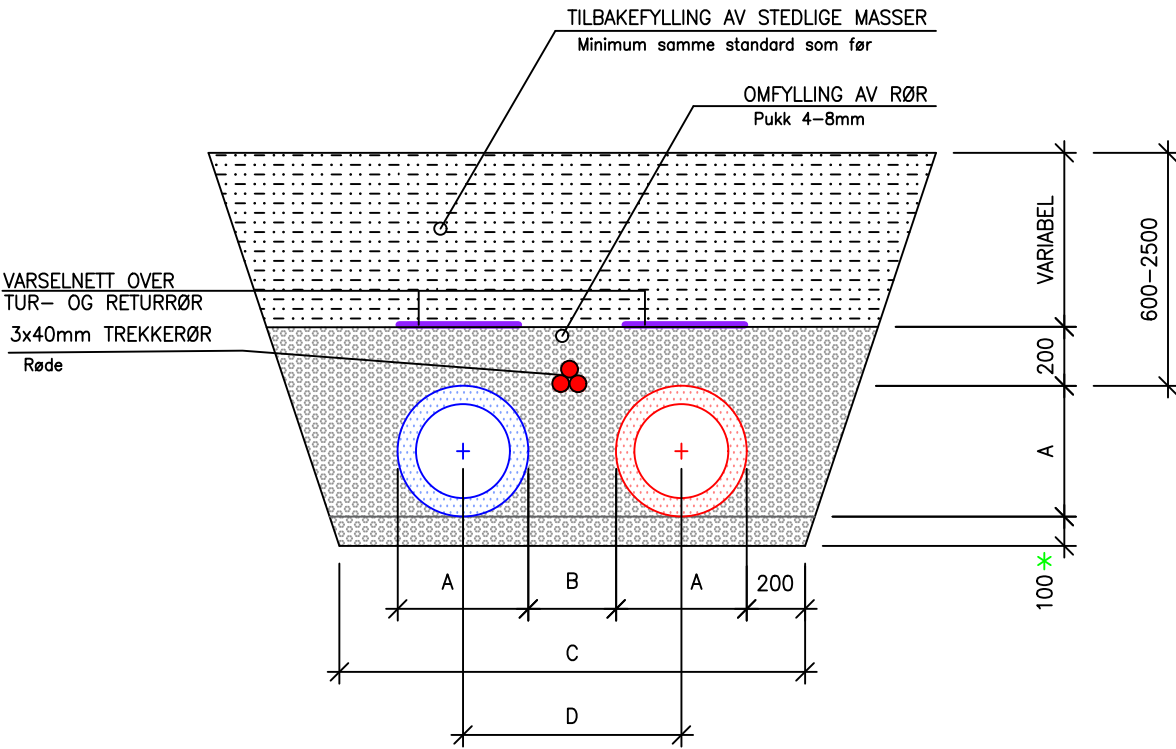

FOR OMRÅDER MED LITEN OVERDEKNING

Forutsetter godkjenning fra veiholder.
Asfaltarbeider utføres iht enhver tid gjeldende offentlige krav.

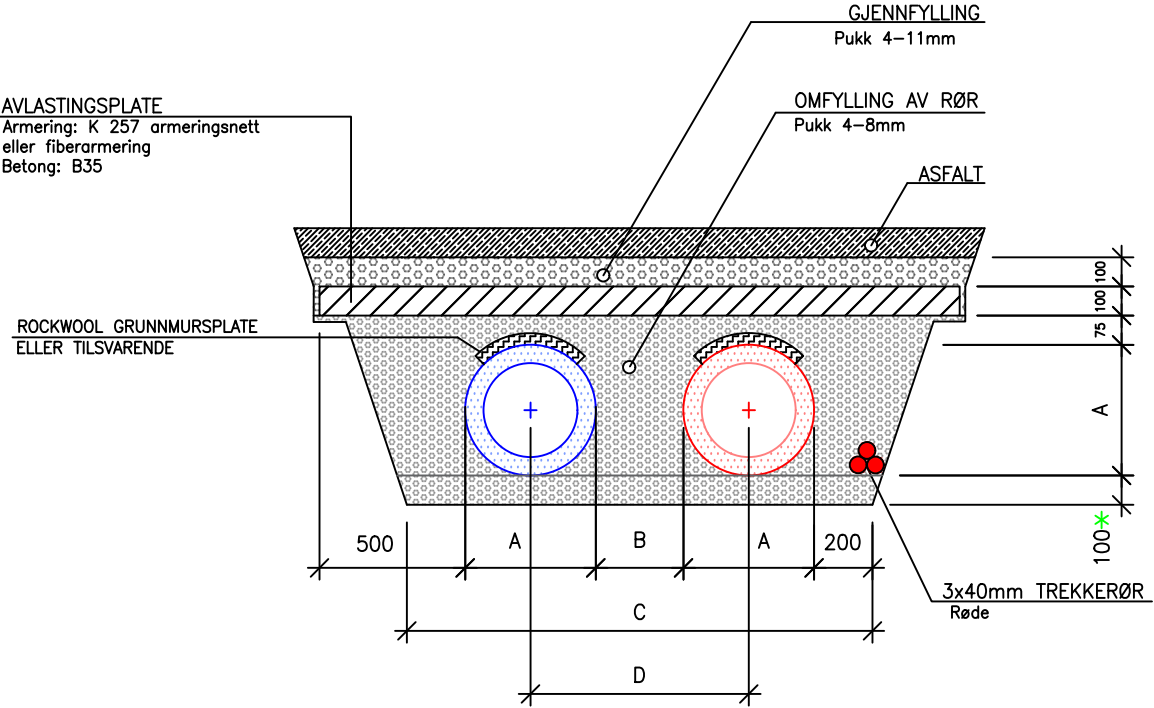

GENERELT GRØFTESNITT
FJERNVARME

DOK. DATO	2022-03-04	Geolution AS
TEGNET AV	ARM	PROSJEKTNR: FOLLO FJERNVARME
ERSTATNING FOR		OPPDRAGSNR. ENTREPRENØR/KONSULENT
TEGNING NR.	9001	REV. E01